



200812054003

报告编号: YXJC210326-06

检测报告

委托单位 : 宝泰隆新材料股份有限公司 (电厂)

检测类别 : 委托检测

样品类别 : 废气

黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021 年 03 月 29 日 编制



声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托检测的，其检测数据、检测结果证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测报告仅代表委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚阳光家园

BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	上合河市新兴区宝泰隆路16号		
联系人	李有福	联系电话	18724641505
样品类别	锅炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、赵新录等	采样日期	2021.03.26
分析人员	陈腊男、赵新录等	分析日期	2021.03.26~2021.03.28
环境条件	2021.03.26, 无风多云, 风速 2.6m/s		


二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.03.26	电厂锅炉烟囱1#	CLG2103261101~CLG2103261103	滤膜
	DA024		

三、检测项目标准(方法)及仪器

检测项目	检测标准(方法)	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120D YXE026
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图

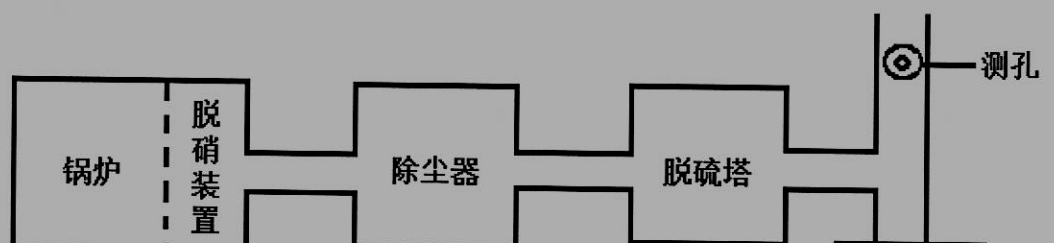

五、检测结果

1、有组织检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		算术平均值	标准 限值	单位
电厂锅炉 烟囱1# DA024	2021.05.26	颗粒物	排放浓度	14.9	14.8	—	mg/m ³
				13.9			mg/m ³
			折算浓度	15.7			mg/m ³
		排放速率	5.04	21.3	—	—	mg/m ³
				23.1			mg/m ³
				22			mg/m ³
		排放浓度	20	20	—	—	mg/m ³
				19			mg/m ³
				31.4			mg/m ³
		折算浓度	29.6	29.4	200	—	mg/m ³
27.9	mg/m ³						
排放速率	7.07			9.45			—
		7.67	kg/h				
		4.09	kg/h				
排放浓度	89	89	89	—	mg/m ³		
		92			mg/m ³		
		87			mg/m ³		
			127			mg/m ³	

2、烟气参数检测结果

采样位置	项目	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)	基准含 氧量(%)
电厂锅炉烟 囱 1# DA024	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物	2021.03.26	429676	46.3	6.2	6.28	10.5	6.00
			383542	47.0	6.4	5.63	10.8	6.00
			215493	47.7	6.1	3.16	10.8	6.00
			平均值			342904	47.0	6.2

六、执行标准

执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中表1现有企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m ³
2	二氧化硫	200	mg/m ³
3	氮氧化物	200	mg/m ³

七、检测结论

各项污染物均达标。

(以下空白)

*** 报告结束 ***

编 制 人:

马艳

审 核 人:

