



200812054003

报告编号: YXJC210327-01

检测报告

委托单位 : 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 : 委托检测

样品类别 : 有组织废气

黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021 年 03 月 30 日 编制



声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目的检测值。

5、如对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6、未经本公司同意，不得将检测数据下传或宣传、发表、转载及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚国际公寓

1004号楼501-1号商服

电话：0451-59988899

传真：0451-59988899

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路40号		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	有组织废气		
采样人/校核	陈腊男、孙滨等	采样日期	2021.03.27
分析人员	陈腊男、孙滨等	分析日期	2021.03.27-2021.03.29
环境条件	2021.03.27 天气多云, 温度11℃, 风速1.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品名称/状态/特征
2021.03.27	吊碱压蒸罐装置3#加热炉排放口1#	BDTQJ0303270101P-BDTQJ2003270105	无异味

三、检测项目与标准

检测项目	标准名称	标准限值
二氧化硫	《大气污染物综合排放标准》	600mg/m³
氮氧化物	《大气污染物综合排放标准》	240mg/m³
颗粒物	《大气污染物综合排放标准》	120mg/m³
氨	《恶臭污染物排放标准》	15mg/m³
硫化氢	《恶臭污染物排放标准》	0.06mg/m³
臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》	20无量纲

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
				7.3		——	mg/m ³
		排放浓度		8.2	7.9	——	mg/m ³
				8.3		——	mg/m ³
				5.3		200	mg/m ³
		颗粒物	折算浓度	6.1	5.8	200	mg/m ³
				0.0		200	mg/m ³
			排放速率	0.03		——	kg/h
				0.03	0.03	——	kg/h
				0.04		——	kg/h
				22		——	mg/m ³
		排放浓度	26	24	——	mg/m ³	
			24		——	mg/m ³	
常压蒸馏装置 3#			16		850	mg/m ³	
热炉排口 1#	2021.03.27	二氧化硫	折算浓度	20	18	850	mg/m ³
				18		850	mg/m ³
			排放速率	0.09		——	kg/h
				0.11	0.11	——	kg/h
				0.12		——	kg/h
			排放浓度	275		——	mg/m ³
				288	283	——	mg/m ³
				285		——	mg/m ³
				201		——	mg/m ³
		氮氧化物	折算浓度	214	208	——	mg/m ³
				208		——	mg/m ³
				1.05		——	kg/h
		排放速率	1.18	1.21	——	kg/h	

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标杆流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)	含氧量 (%)
常减压蒸馏 装置2#加热炉	2021-03-27 10:00	3839	277.7	5.3	6.11	4.2

采样点示意图

采样点位于常减压蒸馏装置2#加热炉出口处，采样高度为1.5m。

采样点	采样位置	采样时间	采样流量
I	常减压蒸馏装置2#加热炉出口	2021-03-27 10:00	3839
II	常减压蒸馏装置2#加热炉出口	2021-03-27 10:00	3839
III	常减压蒸馏装置2#加热炉出口	2021-03-27 10:00	3839
IV	常减压蒸馏装置2#加热炉出口	2021-03-27 10:00	3839

采样点示意图


采样点位于常减压蒸馏装置2#加热炉出口处，采样高度为1.5m。

采样点示意图

采样点示意图

采样人: 张三
审核人: 李四

采样人: 王五
审核人: 赵六

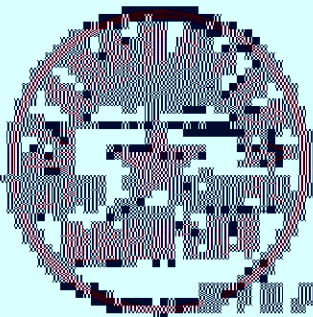

裕兴化工股份有限公司